

Pièces + accessoires

ANr.	Description	Poids	Prix
5306	Storz-connect bouchon de raccord 75/125	0.45 kg	247.00
Livrable en supplément			
4280	Storz-connect, montage avec liaison par BH		28.00
4282	Storz-connect, changement de pile avec contrôle du fonctionnement+déplacement, par Hy		50.00
5304	Storz-connect bouchon de raccord 55/100 cpl	0.46 kg	247.00
5305	Storz-connect bouchon de raccord 55/125	0.41 kg	247.00
5310	Storz-connect communication par an et par capteur		12.00
5311	Jeu de piles Storz-connect (2 pce)		48.00



Modèle	Type	Année
● 6000	PS	1995
● 6006	PS	1997
● PI-ST	PI/HS	1995
● PI-DF	PI/HS	2002
● PI-Radiale	PI/HS	2014
● 4105	PS/PI	1996
● 4107	PS/PI	1935
● 7500	PS/PI	1955
● 7502	PS/PI	1970
● 1896	PS	1989
● 7520	HS	1955
● 5520	HS	1989
● 5000	PS/PI	1989
● 5000 S	PS/PI	1997
● HY+ 5700	PS/PI	2000
● Classic	PS	2004
● Vario	PI	2005
● hvttec	PS	2006
● Vario	PI	2007
● Vario 2.0	PI	2014
● H4 bride	PS/PI	2002
● H4 bride	PS/PI	2002
● H8370	PS	2019

Propriétés

- Bouchon de raccord équipé d'un capteur de mouvement **et de position** pour détecter toute manipulation à l'hydrante ou tout changement de position de la partie supérieure de l'hydrante.
- En cas de manipulation, le capteur déclenche une alarme afin que des mesures appropriées soient prises pour empêcher le vol d'eau et les manipulations non autorisées.
- Durée de vie de la batterie jusqu'à cinq ans
Alertes par SMS, e-mail et dans l'application web
- Vue cartographique, gestion des alarmes et des capteurs dans le portail web sur smartphone, tablette et PC/ordinateur portable.
- Les bornes hydrantes et leurs emplacements viennent de la DBH et n'ont pas besoin d'être enregistrées à nouveau.
- Gestion et accès aux données sécurisés par la DBH
- Données transmises via le réseau radio LoRa. Le réseau radio couvre 97% de la zone habitée de la Suisse. Les éventuelles vides radio peuvent être couverts par des routeurs LoRa payants.
- Possibilité de montage ultérieur aux raccords de sortie Storz 55 et 75 [ANr. 4280](#), combiné avec contrôle de maintenance des hydrants sur demande.
- [PS 6000](#) et [PS 6006](#) peuvent être équipées de Storz-connect départ usine.
- Disponible à partir de 2022**
- Caractéristiques:**
Fonctionnement -20 °C à +50 °C / stockage +10 °C à +25 °C
Humidité de l'air 15% à 95% / indice de protection IP68
Fréquence radio 868 MHz / puissance de sortie jusqu'à +14 dBm
- Batterie :**
Durée de vie prévue de la pile 5 ans
Dimension ½ taille AA / tension 3.6 V
Capacité 1200 mAh / produit - type saft LS 14250
Nombre par capteur 2 pièce

Hinni AG
Gewerbstrasse 18
CH-4105 Biel-Benken (BL)
hinni.ch

Votre contact
Téléphone +41 61 726 66 00
info@hinni.ch

Prix valables à partir de
1 février 2022
Prix en CHF, hors TVA légale,
Conditions selon CGVL, CGPI,
Remises et majorations.



INFRA
SERVICES

Pièces + accessoires

Composants

ANr.	Description	Nbre
1853	Ecrou carré	1.000
1856	Disque à ergots 75	1.000
1858	Rondelle de glissement 75	1.000
1860	Bague silicone 75	1.000
1862	Disque 75	1.000
1864	Rondelle en laiton	1.000
1865	Vis M10x26	1.000
1866	Douille filletée avec câble de fixation pour bouchon de raccord Hinni	1.000
1868	Support pour couronne de base pour bouchon de raccord	1.000
5307	Électronique pour Storz-connect câble	1.000

Hinni AG
Gewerbstrasse 18
CH-4105 Biel-Benken (BL)
hinni.ch


Votre contact
Téléphone +41 61 726 66 00
info@hinni.ch

Prix valables à partir de
1 février 2022
Prix en CHF, hors TVA légale,
Conditions selon CGVL, CGPI,
Remises et majorations.



 **BKW****INFRA
SERVICES**

Storz-connect Surveillance des manipulations

Alarme, portail Storz-connect et
couverture radio de la réseau LoRa
de Swisscom

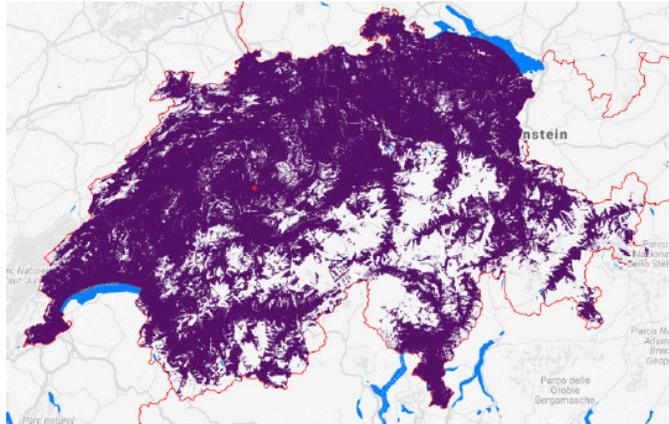

Couverture LoRa: 97% de la surface habitée de la Suisse

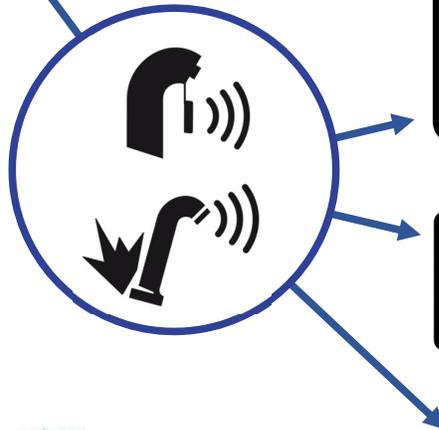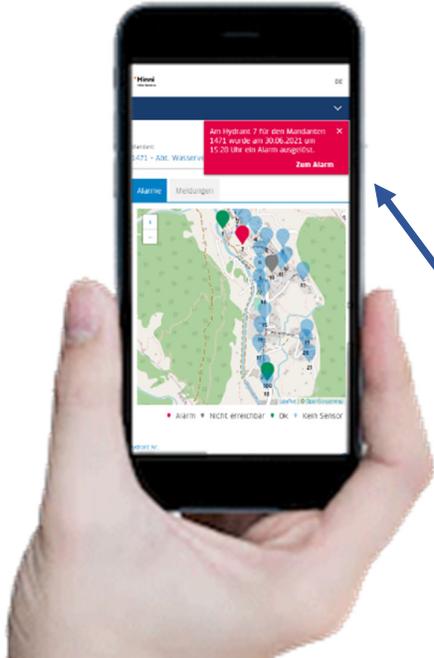

Alerte SMS
avec lien vers le
portail Storz-
connect



Alerte e-mail
avec lien vers le
portail Storz-
connect

Hinni
Infra Services

Mandant
1004 - St-Légier-La Chiésaz accès DBH

Alarmes Messages LOGOUT

Hydrante Nr.

- Nr. Hy. 1, Storz 1**
Alerte déclenchée: 21.09.2021 17:25
Châtel-St. Denis, rte de, St-Légier-La Chiésaz
• Alarme terminée • Bouchon de raccord fermé
- Nr. Hy. 1, Storz 1**
Alerte déclenchée: 21.09.2021 15:49
Châtel-St. Denis, rte de, St-Légier-La Chiésaz
• Alarme terminée • Bouchon de raccord fermé
- Nr. Hy. 1, Storz 1**
Alerte déclenchée: 21.09.2021 15:47
Châtel-St. Denis, rte de, St-Légier-La Chiésaz

Une alarme a été déclenchée à la borne hydrante nr. 18 du mandant 2281 le 17.09.2021 à 08:01. Afficher l'alarme

Map legend: • Alarme • Non disponible • OK • Pas de capteur

Hinni AG
Gewerbestrasse 18
CH-4105 Biel-Benken (BL)
Hinni.ch

Votre contact
Tel. +41 61 726 66 00
info@hinni.ch

Valide à partir:
1. Septembre 2021

